



## PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

SWC-046324MT

27/11/2024


### I. THÔNG TIN MẪU

- Tên khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN.
- Địa chỉ: 86 Tân Hưng, P12, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh.
- Tên mẫu: Mẫu nước.  
Thử nghiệm định kỳ của mạng lưới cấp nước (Tần suất A).
- Tình trạng mẫu: Mẫu được đựng trong bình 2L, không mùi, không vị lạ.
- Số lượng mẫu: 10
- Ngày nhận mẫu: 20/11/2024
- Thời gian thử nghiệm:\* 20/11/2024 đến 25/11/2024
- Loại mẫu: : Nước ăn uống, sinh hoạt.
- Kết quả TN: : Xem trang sau.
- Ghi chú: Danh sách mẫu xem trang cuối.

\* Thời gian thử nghiệm trên chưa bao gồm thời gian gửi mẫu hợp đồng phụ thử nghiệm.

**PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**  
**PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Diệp Thị Hoàng Hà**

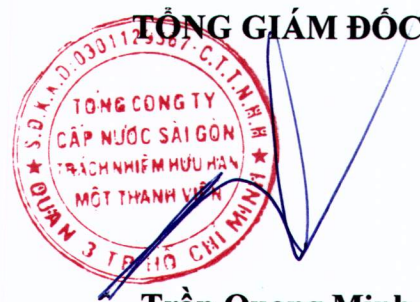

**Trần Quang Minh**

Lưu ý:

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến;
- Không được trích sao 1 phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của SAWACO;
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu;
- Thời gian lưu mẫu: 5 ngày từ ngày trả kết quả;
- Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với  $k=2$ , mức tin cậy 95%. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ sau để biết thêm thông tin:
  - Phòng Quản lý Chất lượng nước: Số 2 Lê Văn Chí, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức.
  - Email: sawaco qlcln@gmail.com
  - ĐT: (08) 37228357 hoặc (08) 37225927 hoặc (08) 37228495.

# PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

SWC-046324MT (1-2)



VILAS 1007

27/11/2024

## II. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn phát hiện	Quy chuẩn 01:2018/BYT	Kết quả thử nghiệm	
						SWC-046324MT/1617	SWC-046324MT/1618
1	Độ màu	Pt-Co	Hach method 8025	-	$\leq 15$	0	0
2	Mùi	-	SMEWW 2150B:2017	-	Không có mùi lạ	Không có mùi	Không có mùi
3	Độ đục (*)	NTU	SMEWW 2130B:2017	0.035 NTU	$\leq 2$	<0.25	<0.25
4	pH (*)	-	TCVN 6492:2011	-	6.0 - 8.5	7.6	7.6
5	Coliform	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	-	< 3	KPH	KPH
6	E. Coli	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	-	< 1	KPH	KPH
7	Clo dư	mg/L	Đo tại hiện trường	-	0.2 - 1.0	0.7	0.80

jk

# PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

SWC-046324MT (3-4)



27/11/2024

VILAS 1007

## II. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn phát hiện	Quy chuẩn 01:2018/BYT	Kết quả thử nghiệm	
						SWC-046324MT/1619	SWC-046324MT/1620
1	Độ màu	Pt-Co	Hach method 8025	-	$\leq 15$	0	0
2	Mùi	-	SMEWW 2150B:2017	-	Không có mùi lạ	Không có mùi	Không có mùi
3	Độ đục (*)	NTU	SMEWW 2130B:2017	0.035 NTU	$\leq 2$	<0.25	<0.25
4	pH (*)	-	TCVN 6492:2011	-	6.0 - 8.5	7.6	7.7
5	Coliform	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	-	< 3	KPH	KPH
6	E. Coli	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	-	< 1	KPH	KPH
7	Clo dư	mg/L	Đo tại hiện trường	-	0.2 - 1.0	0.6	0.70

*Handwritten signature*

# PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

SWC-046324MT (5-6)



27/11/2024

## II. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn phát hiện	Quy chuẩn 01:2018/BYT	Kết quả thử nghiệm	
						SWC-046324MT/1621	SWC-046324MT/1622
1	Độ màu	Pt-Co	Hach method 8025	-	$\leq 15$	0	0
2	Mùi	-	SMEWW 2150B:2017	-	Không có mùi lạ	Không có mùi	Không có mùi
3	Độ đục (*)	NTU	SMEWW 2130B:2017	0.035 NTU	$\leq 2$	<0.25	<0.25
4	pH (*)	-	TCVN 6492:2011	-	6.0 - 8.5	7.6	7.5
5	Coliform	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	-	< 3	KPH	KPH
6	E. Coli	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	-	< 1	KPH	KPH
7	Clo dư	mg/L	Đo tại hiện trường	-	0.2 - 1.0	0.50	0.7

*Handwritten signature*

# PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

SWC-046324MT (7-8)



VILAS 1007

27/11/2024

## II. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn phát hiện	Quy chuẩn 01:2018/BYT	Kết quả thử nghiệm	
						SWC-046324MT/1623	SWC-046324MT/1624
1	Độ màu	Pt-Co	Hach method 8025	-	$\leq 15$	0	0
2	Mùi	-	SMEWW 2150B:2017	-	Không có mùi lạ	Không có mùi	Không có mùi
3	Độ đục (*)	NTU	SMEWW 2130B:2017	0.035 NTU	$\leq 2$	<0.25	<0.25
4	pH (*)	-	TCVN 6492:2011	-	6.0 - 8.5	7.6	7.7
5	Coliform	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	-	< 3	KPH	KPH
6	E. Coli	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	-	< 1	KPH	KPH
7	Clo dư	mg/L	Đo tại hiện trường	-	0.2 - 1.0	0.6	0.6

# PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

SWC-046324MT (9-10)



VILAS 1007

27/11/2024

## II. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn phát hiện	Quy chuẩn 01:2018/BYT	Kết quả thử nghiệm	
						SWC-046324MT/1625	SWC-046324MT/1626
1	Độ màu	Pt-Co	Hach method 8025	-	$\leq 15$	0	0
2	Mùi	-	SMEWW 2150B:2017	-	Không có mùi lạ	Không có mùi	Không có mùi
3	Độ đục (*)	NTU	SMEWW 2130B:2017	0.035 NTU	$\leq 2$	<0.25	<0.25
4	pH (*)	-	TCVN 6492:2011	-	6.0 - 8.5	7.7	7.7
5	Coliform	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	-	< 3	KPH	KPH
6	E. Coli	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	-	< 1	KPH	KPH
7	Clo dư	mg/L	Đo tại hiện trường	-	0.2 - 1.0	0.50	0.60

*jk*

# PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

SWC-046324MT



VILAS 1007

27/11/2024

## III. DANH SÁCH MẪU THỬ NGHIỆM

STT	MSM	Địa chỉ	Ghi chú
1	SWC-046324MT/1617	405-407 CMT8, P.15, Q.10	
2	SWC-046324MT/1618	400 Nguyễn Chí Thanh P.6 Q.10	
3	SWC-046324MT/1619	91D Nguyễn Kim, P.7, Q.10	
4	SWC-046324MT/1620	91 Ba Tháng Hai P.11 Q.10	
5	SWC-046324MT/1621	393B Cách mạng tháng 8 P.13, Q.10	- KPH : không phát hiện;
6	SWC-046324MT/1622	11 Lô F chung cư Lạc Long Quân, P.5, Q11	(*): Chỉ tiêu được công nhận ISO 17025;
7	SWC-046324MT/1623	209 lý Thường Kiệt P.7 Q.11	
8	SWC-046324MT/1624	180/11A Lạc Long Quân P.10 Q.11	
9	SWC-046324MT/1625	1156 Ba Tháng Hai P.12 Q.11	
10	SWC-046324MT/1626	419 Âu Cơ, P.Phú Trung, Q.Tân Phú	

*Handwritten signature*